


番号	品名	数量	材質	板厚
1	φ100 トール45 本体	1	SUS304 2B	0.3
2	抜止金具	1	SUS304 3/4H	0.4
3	φ100 イチョウ型リング	1	フッ素ゴム	-

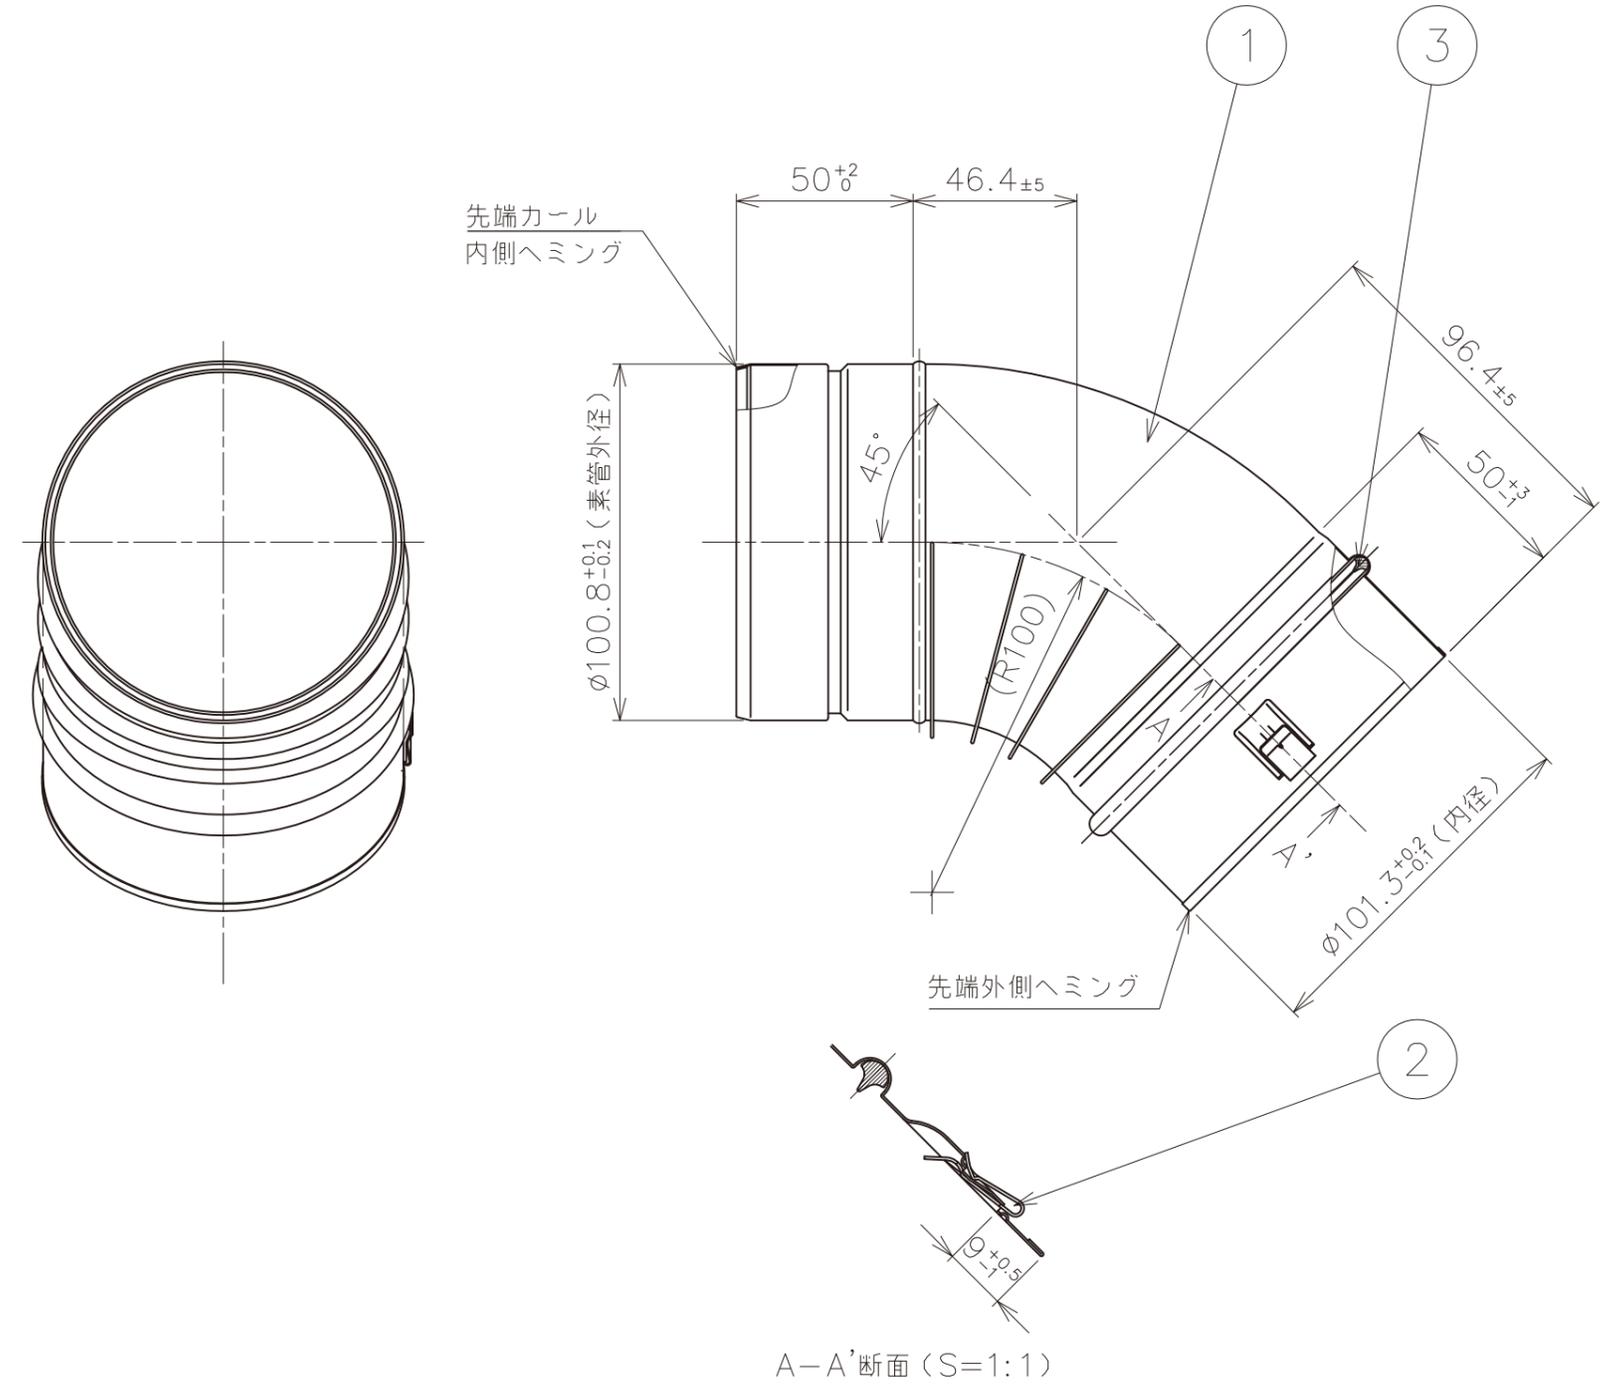

注1) キズ・打コン・バリがないこと。
 備考) (一財)日本ガス機器検査協会の認証基準に準拠すること。

品名	φ100 NKP トール45
図番	K13-02173-C